



INSTALACJA POŁĄCZEŃ Z ODBIORAMI

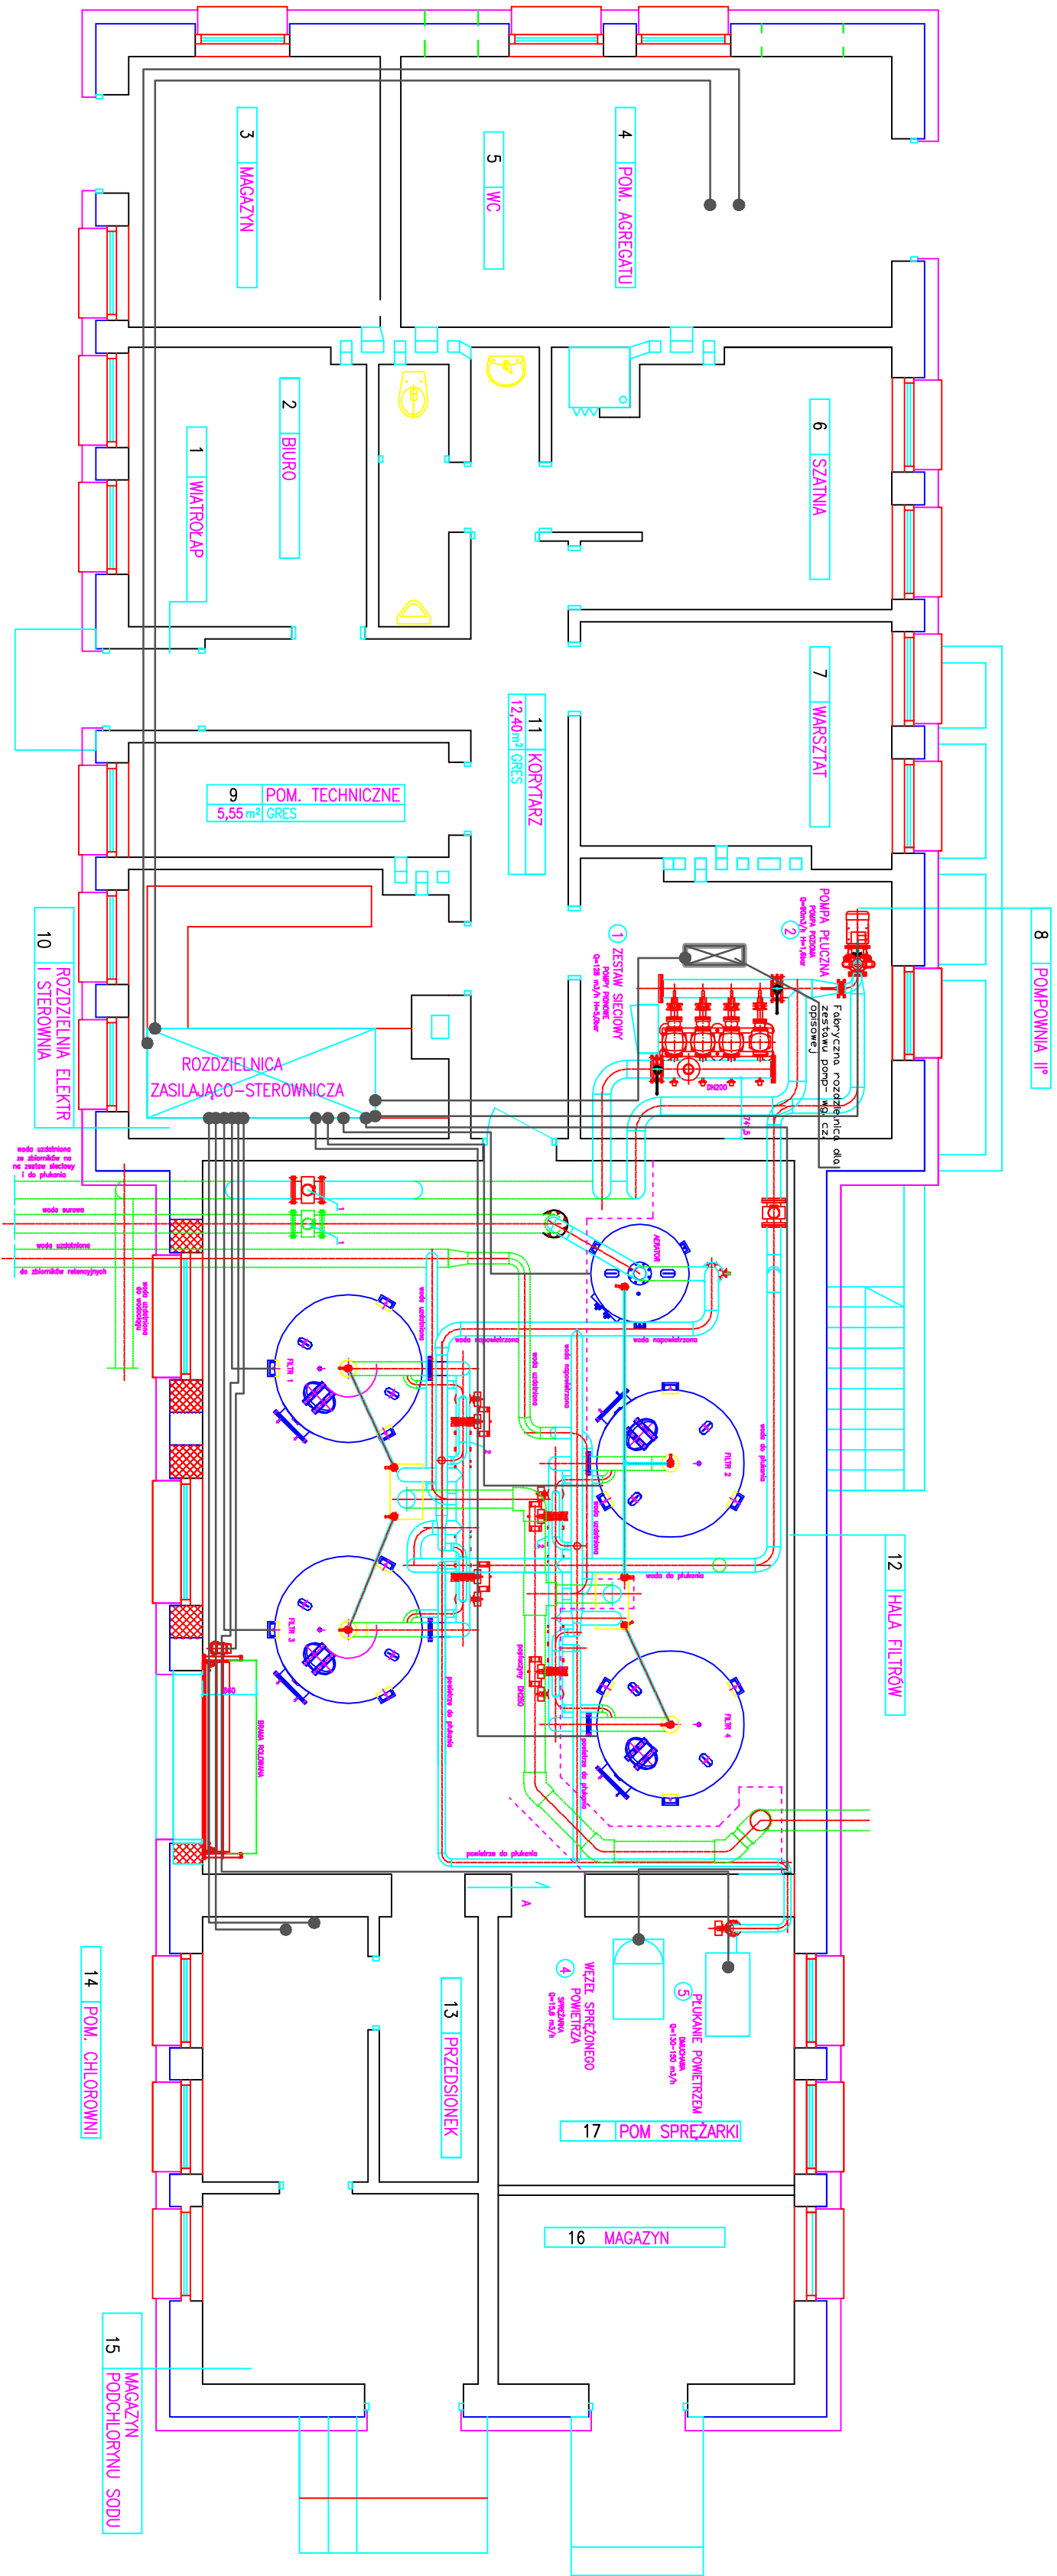

Instalację prowadzić kanałami i trasami kablowymi za pomocą poniższych przewodów:  
YKY 5x2,5mm<sup>2</sup> dla sprężarki  
YKY 4x6mm<sup>2</sup> dla zasilania rozdzielnic fabrycznej dla pomp sieciowych II st.  
DLFLEX CLASIC 4G2,5mm<sup>2</sup> dla pompy płuczej  
Przewód iskrobezpieczny DLFLEX EB CY 3x1,5mm<sup>2</sup> dla zasilania pomp chloratora  
YKY 3X2,5mm<sup>2</sup> dla zasilania pompy popłuczyn  
DLFLEX CLASIC 4G2,5mm<sup>2</sup> dla dmuchawy  
DLFLEX EB CY 3x1,5mm<sup>2</sup>

<div><div></div><div><div>SADEKO</div><div>TECHNOLOGIE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA</div></div></div>		PPHU SADEKO Mirostów Nowak 99-200 Podębice, Plotków SA tel: 43 679-01-61 e-mail: sadprojekteko@o2.pl	
ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W CHODCZU WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH			
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W CHODCZU		STADIUM DOKUMENTACJI	
INWESTOR: MIAST I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2		PB	
NAZWA RYSUNKU:INSTALACJA POŁĄCZENIA Z ODBIORAMI		PROJEKT BUDOWLANY	
NR EWID. DZIALEK: 244 obręb 0003 Chodeczek		CZĘŚĆ	
		ELEKTRYCZNA	
PROJEKTOWAŁ:		SKALA	
NR UPRAWNIENIEN		-	
Zbigniew Jaworski		NR RYSUNKU	
475/88/PW w spec. instal. elektr.		05.2016	
		E-03	