


INSTALACJA ODGRÓWKA I UZIEMIĄCZA

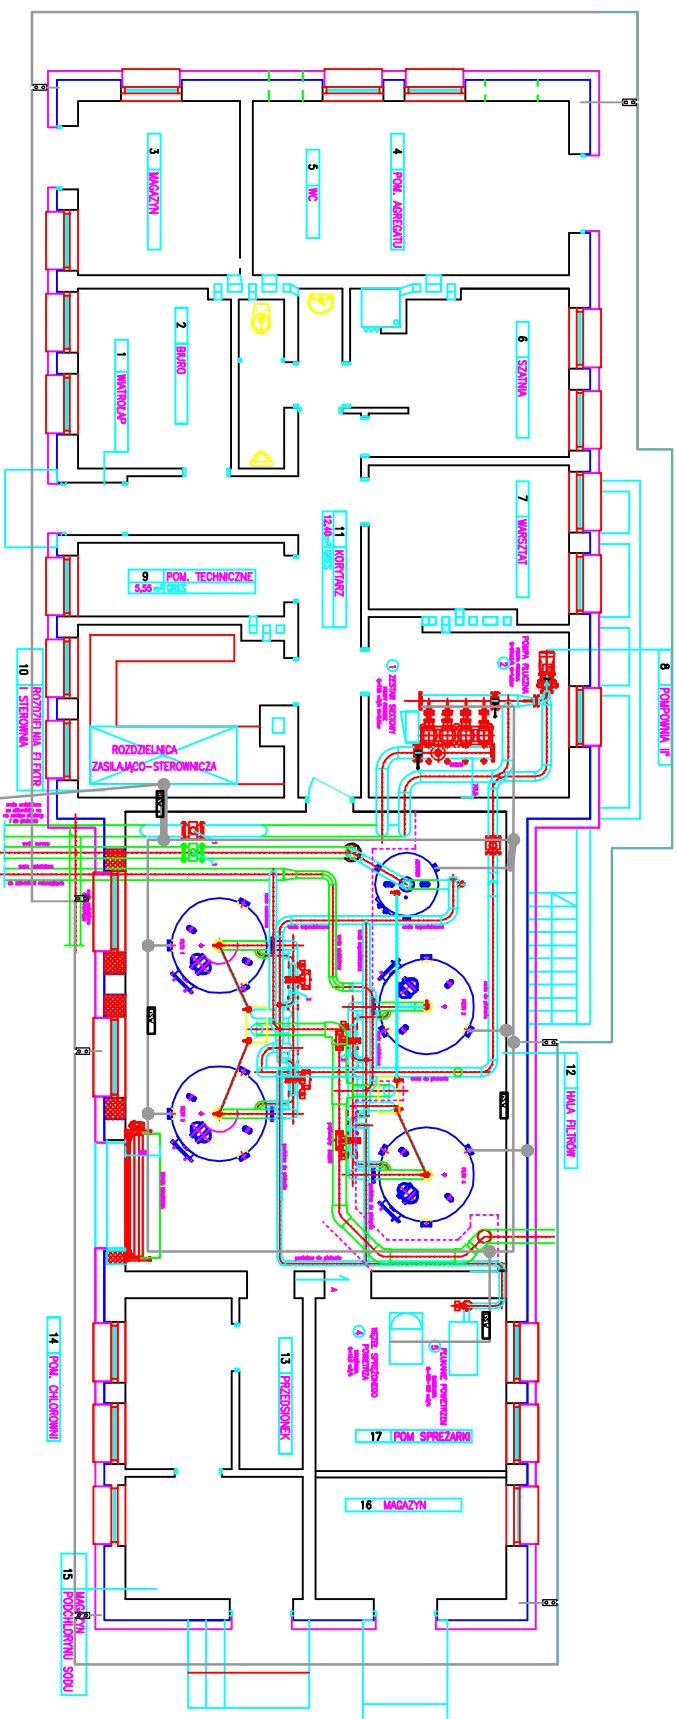

Uwagi
Instalację odgronową wykonać z drutu stalowego ocynkowanego $\varnothing 8$ Po wykonaniu instalacji odgronowej i podłączeniu z projektowanym uzieniem przeprowadzić pomiary kontrolne

1. Długość oczyniłowiny 88 mm 60
2. Bezdonna stalowa ocynkowana 7x2x30x4mm nr 110
3. Wornopiek klejony typu KF nr art. 11706, prod. Galmor szt. 40
4. Uchwyt dachowy umożliwiający połączenie przewodu oporniczka z jego zwłokami połączonym na dach - typ CS605 nr art. 11510, prod. Galmor szt. 4
5. Uchwyt stalowy łączący przewód z drutem - typ MW390050 nr art. 11601, prod. Galmor szt. 6
6. Uchwyt elastyczny o wytrzymałości 36 mm nr art. 11702 nr art. 11702
7. Uchwyt kontrolny łączący bezdennik z drutem - typ CN805
8. Uchwyt do połączenia przewodu z konstrukcją stalową nr art. 11562, prod. Galmor szt. 4
9. Uchwyt do połączenia przewodu z konstrukcją stalową, stalowa nr art. 11548, prod. Galmor szt. 4

Uzbrojenie ołowiane FeZn30x4 min. 1a
od budynku
Rezydentacja uzbroju RZ 10 Da

EW - głośna syrena
błędny wybraniec

SYN - DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ NA ZEWNĘTRZNE BUDOWANIE

— instalacja odgromowa

SADDEKO
TECHNOLOGIE PŁA WUŻZI I SZPODOWISK

PPHU SADEKO
Miroslaw Nowak
99-200 Poddębicej Piotrów 5A
tel: 43 679-01-61
e-mail: sadprojektek@o2.pl

ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W CHODCZU WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W CHODCZU

INWESTOR: MIAST I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2	1 D
PROJEKT BUDOWLANY	

NAZWA RYSUNKU:INSTALACJA ODGRZEWOWA I UZIEMIAJĄCA	ELEKTRYCZNA
---	-------------

NR EWID. DZIAŁEK: 244 obręb 0003 Chodeczek	SKALA
--	-------

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
--------------	--------------	--------	------	------------

Zbigniew Jaworski	475/88/PW	05.2016	04
-------------------	-----------	---------	----

electr.	+
---------	---